

# 測定試薬変更のお知らせ

(管理番号:17-0001)  
(2017年1月 C-01)

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

このたび下記検査項目の測定試薬の変更をさせて頂くことになりましたので  
ご案内いたします。

何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬白

記

## ■ 変更内容

項目名 (項目コード)	変更点	新	旧
AST(GOT) (126)	試薬名	シカリキッド AST	Lタイプワコー AST J2
	メーカー	関東化学株式会社	和光純薬工業株式会社
	検査方法	JSCC標準化対応法	同左
ALT(GPT) (127)	試薬名	シカリキッド ALT	Lタイプワコー ALT J2
	メーカー	関東化学株式会社	和光純薬工業株式会社
	検査方法	JSCC標準化対応法	同左
LD (129)	試薬名	シカリキッド LDH J	Lタイプワコー LD J
	メーカー	関東化学株式会社	和光純薬工業株式会社
	検査方法	JSCC標準化対応法	同左
ALP (128)	試薬名	シカリキッド ALP	Lタイプワコー ALP J2
	メーカー	関東化学株式会社	和光純薬工業株式会社
	検査方法	JSCC標準化対応法	同左
総蛋白 (115)	試薬名	アクアオート カイノス TP-II	シカリキッド TP
	メーカー	株式会社 カイノス	関東化学株式会社
	検査方法	ビウレット法	同左
	基準範囲	6.6~8.1※	6.5~8.0
アルブミン (117)	試薬名	アクアオート カイノス ALB	シカリキッド ALB
	メーカー	株式会社 カイノス	関東化学株式会社
	検査方法	BCP改良法	BCG法
	基準範囲	4.1~5.1※	3.7~5.2

上記変更の際しまして測定単位、検体量の変更はありません。

※新基準範囲は、JCCLS共用基準範囲を採用

その他詳細につきましては弊社担当セールスにお尋ねください。

■ 変更実施日 2017(H29)年 4月 3日(月) ご依頼分より



(株)四国中検

香川 TEL(087)877-0111  
高知 TEL(088)883-5535


松山 TEL(089)955-7600  
徳島 TEL(088)665-3125

# 測定試薬変更のお知らせ


(管理番号: 17-0001)  
(2017年1月 C-01)

## ■ 新旧試薬相関図


### ・ AST (GOT)

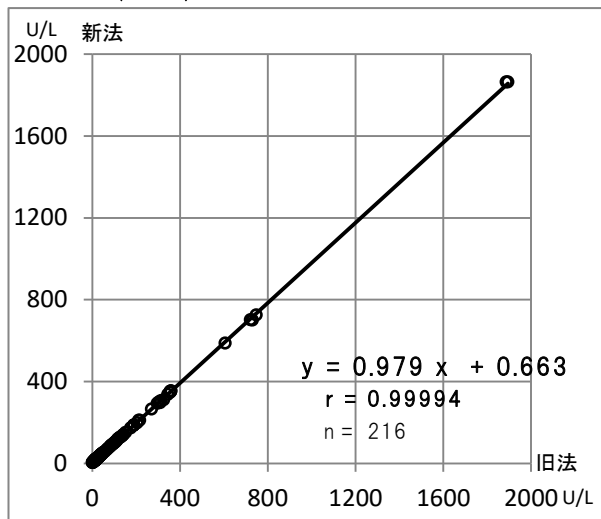


### ・ ALT (GPT)

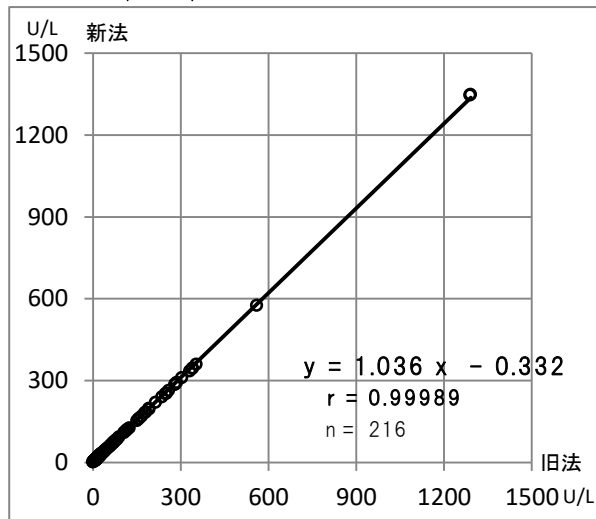


### ・ LD

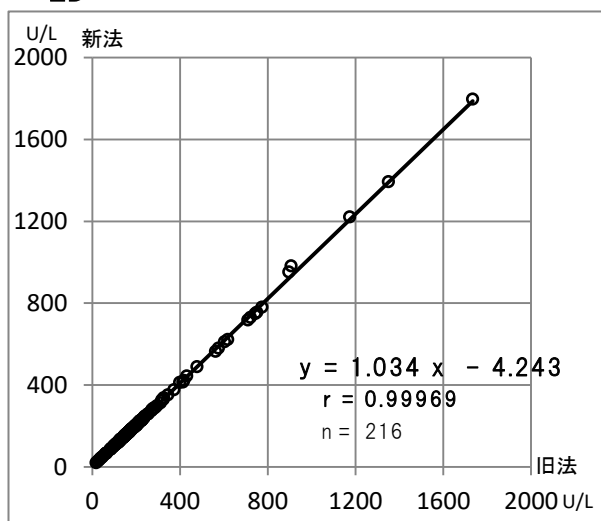

### ・ ALP

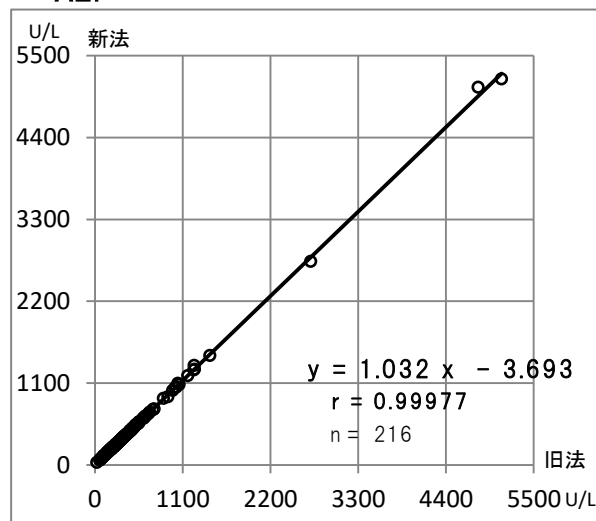

### ・ 総蛋白

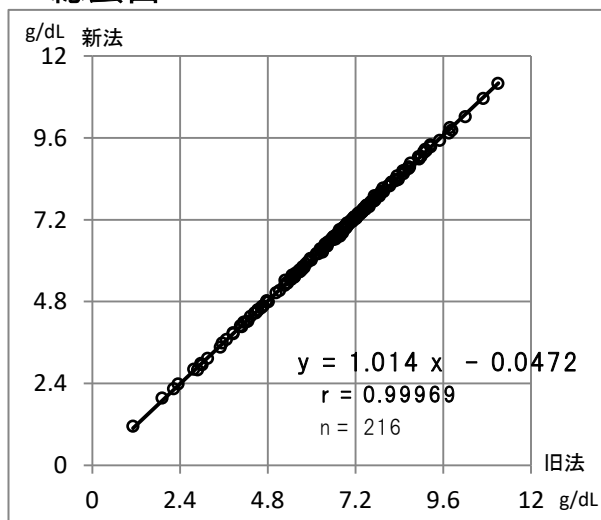

### ・ アルブミン

